




TOURNEVIS ISOLÉ 1000 V PHILLIPS Réf.: 9102520001

Caractéristiques

Les tournevis isolés 1000 V sont conformes à la norme européenne EN 60900 qui définit les outils pour travaux sous tension de 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu. L'isolation de chaque tournevis est testée à 10 000 V. À chaque lot de fabrication un échantillonnage de produits est soumis aux tests destructifs de chocs, d'adhérence de l'isolant, de pénétration et de non-propagation de la flamme dans l'isolant. La conformité à la norme des produits et du processus de fabrication est attestée par l'organisme de contrôle VDE-GS. Le marquage des tournevis garantit cette qualité : 1000 V AC et DVE-GS. L'isolation performante des lames est obtenue par injection. L'acier des lames est allié au chrome, vanadium et molybdène; elles sont usinées et trempées pour obtenir la précision et la durabilité des extrémités.

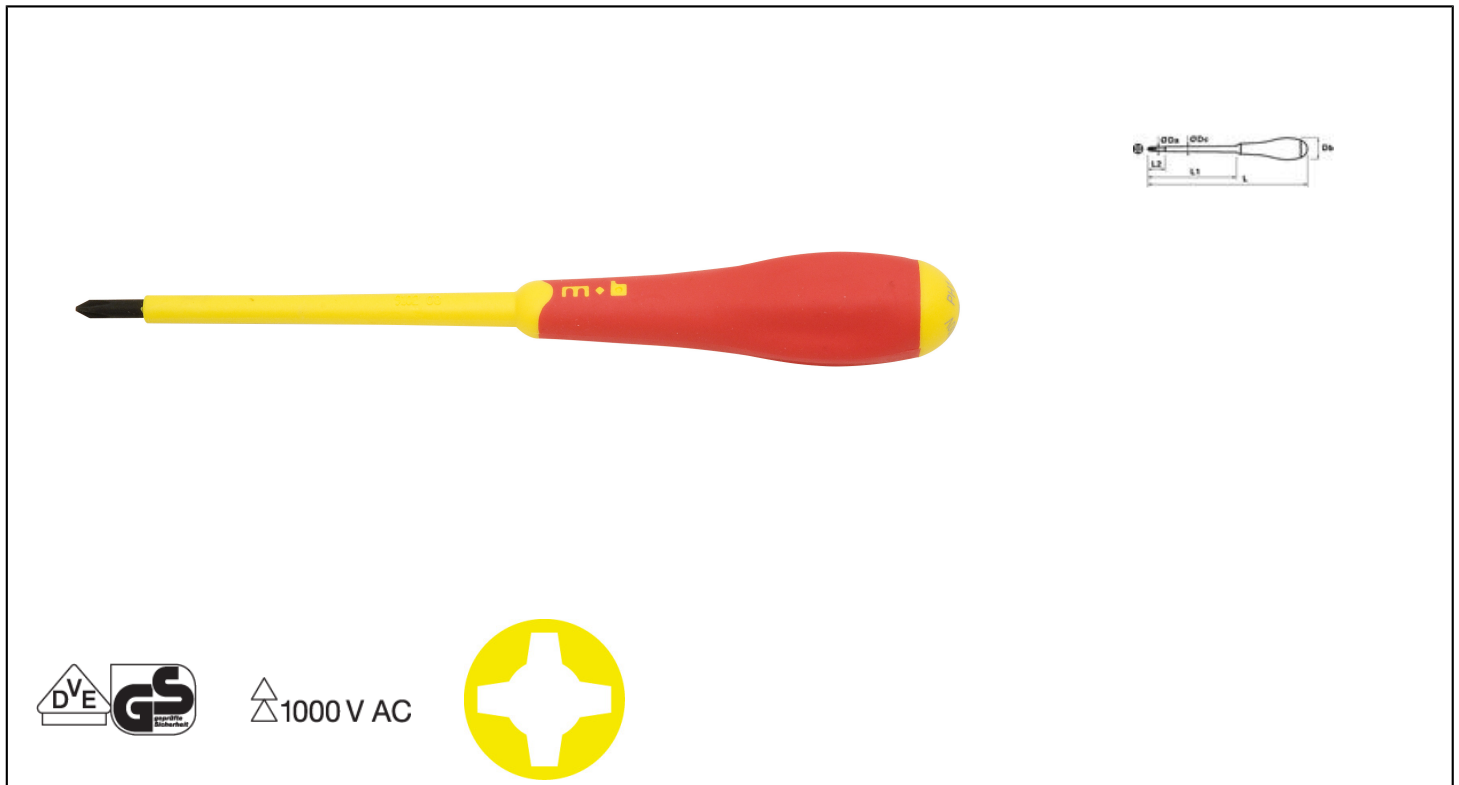

Données Produits

| Type | L mm | l1 mm | L2 mm | ØDa mm | Db mm | ØDc mm |  g | Garantie (nb d'année) / G | Ref. |  | Code EAN |
|------|------|-------|-------|--------|-------|--------|---|---------------------------|-----------|---|---------------|
| PH0 | 164 | 75 | 13 | 3,5 | 23 | 5,3 | 25 | G10 | 910251000 | 1 | 3303809013125 |
| PH1 | 198 | 100 | 16 | 4,5 | 28 | 6,3 | 45 | G10 | 910252000 | 1 | 3303809102522 |
| PH2 | 232 | 125 | 16 | 6 | 33 | 7,8 | 80 | G10 | 910253000 | 1 | 3303809102539 |



NOVALIA SAS
 2 rue de Bergognon 42500
 LE CHAMBON FEUGEROLLES
 FRANCE
www.novalia.pro